


Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инф. N

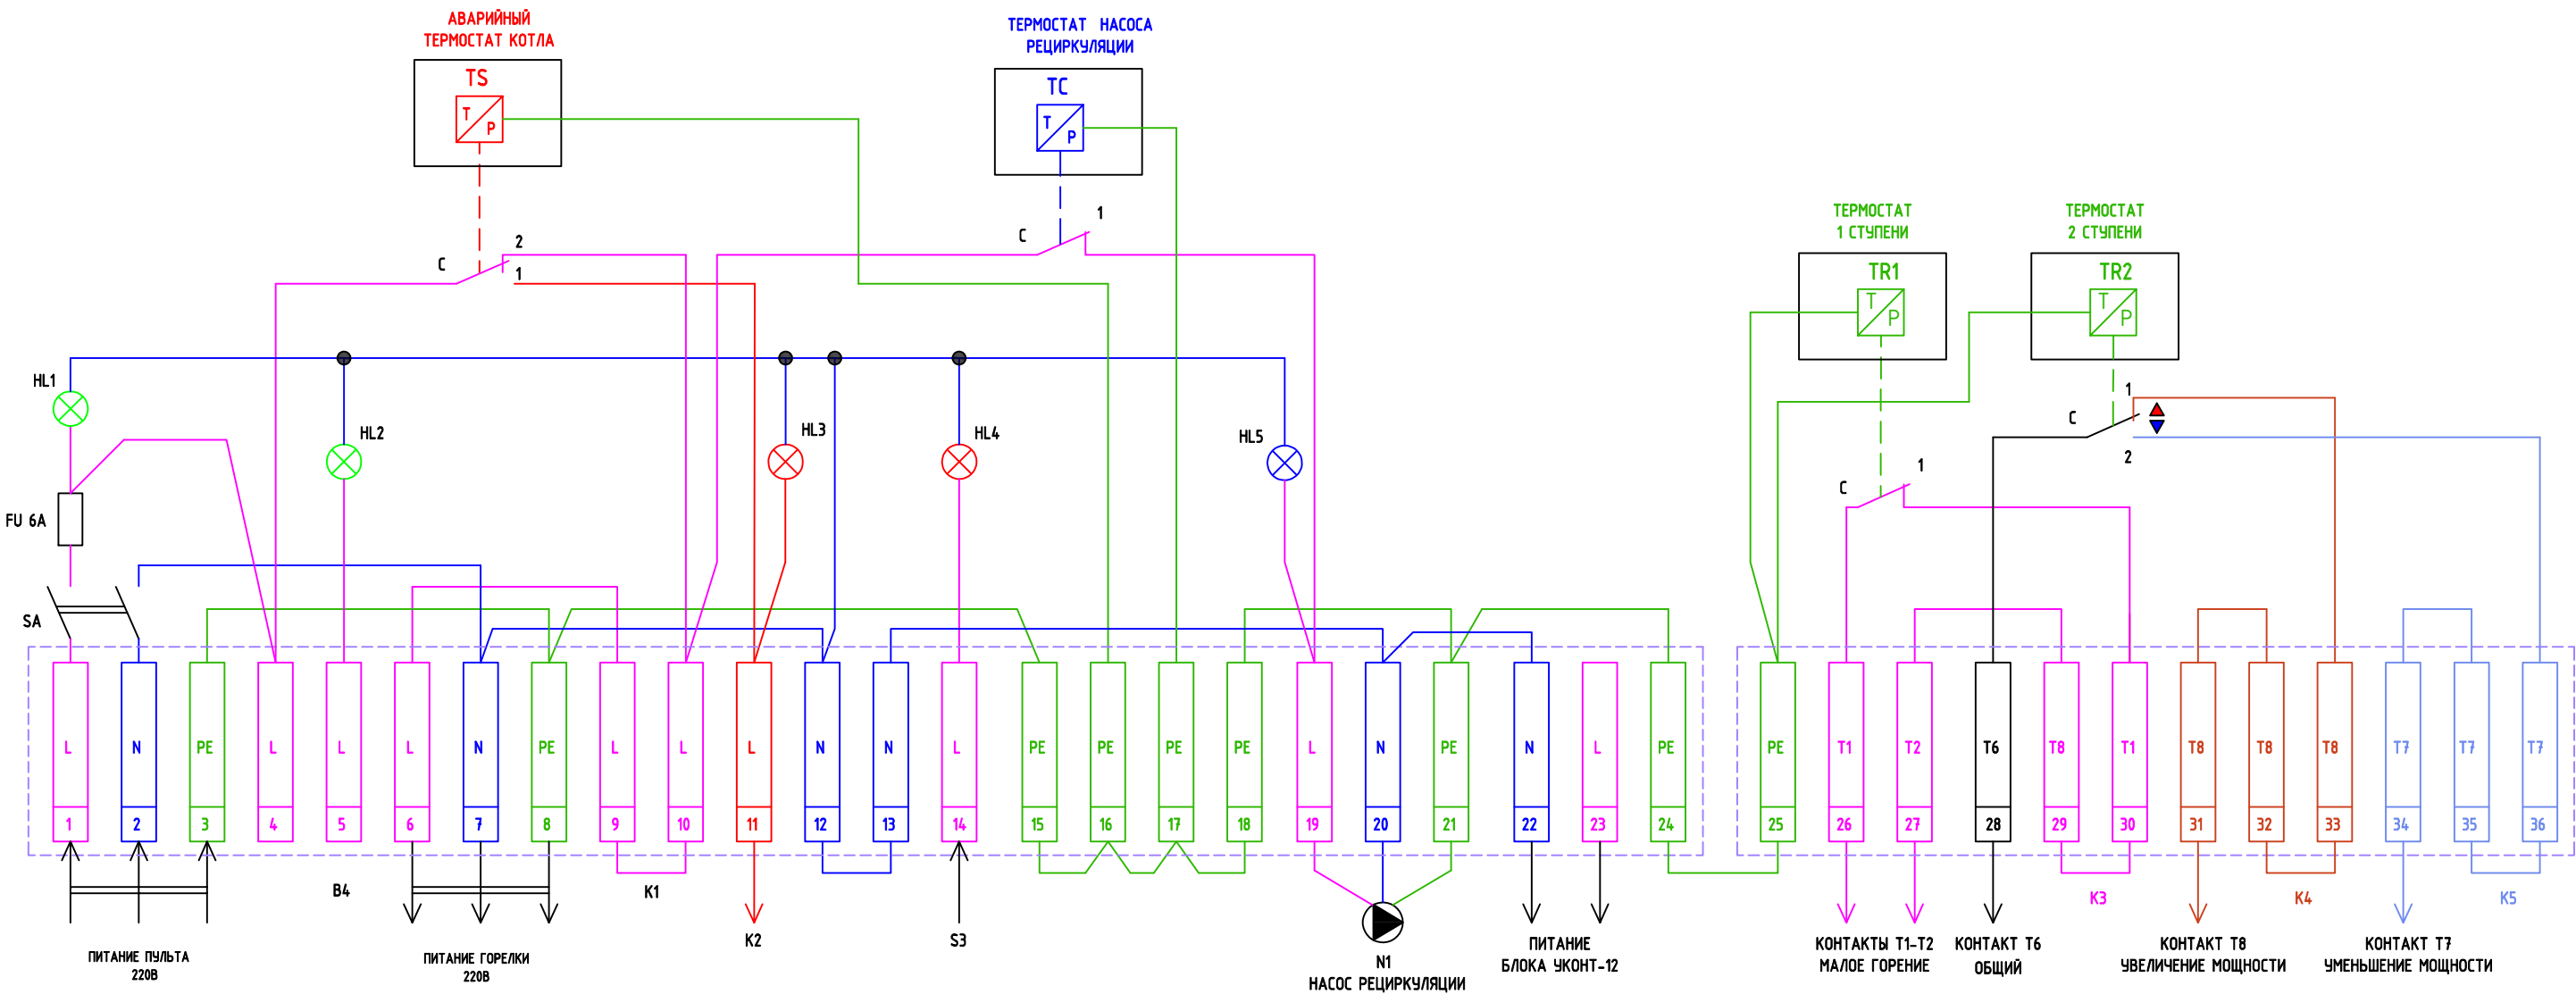

SA-ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 FU-ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А
 HL1-ПИТАНИЕ ПУЛЬТА
 HL2-РАБОТА ГОРЕЛКИ
 HL3-ПЕРЕГРЕВ КОТЛА
 HL4-АВАРИЯ ГОРЕЛКИ
 HL5-РАБОТА РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

TS-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ КОТЛА
 TC-ТЕРМОСТАТ НАСОСА РЕЦИРКУЛЯЦИИ
 TR1-ТЕРМОСТАТ 1 СТУПЕНИ
 TR2-ТЕРМОСТАТ 2 СТУПЕНИ
 N1 НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ КОТЛА, 220В

B4 ВНЕШНИЙ СИГНАЛ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ КОТЛА, 220В
 S3 ВНЕШНИЙ СИГНАЛ АВАРИИ ГОРЕЛКИ, 220В
 K1 ВНЕШНЕЕ БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (АВАРИЙНЫЙ МАНОМЕТР И ПР.)
 K2 ВЫХОД АВАРИИ "ПЕРЕГРЕВ КОТЛА", 220В

K3 ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ ГОРЕЛКИ Т1-Т2
 K4 ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ ГОРЕЛКИ Т6-Т8
 K5 ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ ГОРЕЛКИ Т6-Т7

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Термостатический пульт УКОТ-ТЕРМО 2	Лист
							1